


tado°

EN
DE
IT
ES
FR
NL
RO

Manual pentru instalatori profesioniști

Pentru setul de pornire - Termostat inteligent wireless V3+

Românesc

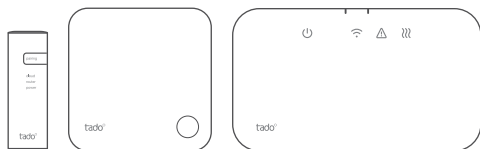

Acest manual este destinat exclusiv instalatorilor profesioniști. Include instrucțiuni generice pentru a instala receptorul wireless și senzorul de temperatură fără fir.

Versiunea de instrucțiuni 3.3


Instalare DIY

Dacă nu sunteți un instalator profesionist, vă rugăm să vizitați tado.com/start pentru a obține online instrucțiuni personalizate pas cu pas pentru sistemul dumneavoastră de încălzire specific.




1. Instalați Internet-Bridge (PUNTEA DE CONEXIUNE LA INTERNET)

A. Conectați Internet Bridge la router. Dacă nu este disponibil niciun port USB liber pe router, utilizați adaptorul de alimentare de 5V inclus.

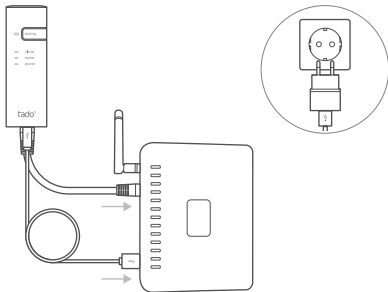


B. Apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere până când LED-ul începe să clipească.

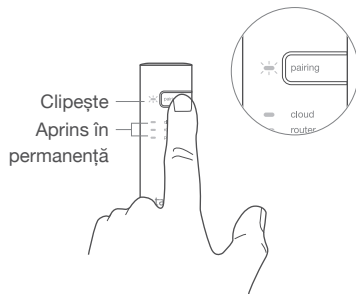


2. Împerecheați termostatul inteligent

A. Scoateți banda de protecție a bateriei.



B. Apăsați butonul timp de 3 secunde pentru a începe împerecherea.



C. Împerecherea poate dura până la 2 minute.




D. Pictograma statică de mai jos indică împerecherea reușită.




Dacă împerecherea (asocierea) eșuează (E0), asigurați-vă că distanța dintre dispozitive este de aproximativ 3 metri. Împerecheați din nou apăsând butonul timp de 3 secunde.

3. Montați termostatul inteligent

A. Montați senzorul de temperatură wireless pe perete folosind șuruburile incluse sau plăcuțele adezive.

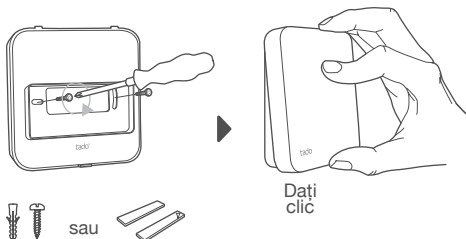

B. Montați placa din spate a receptorului wireless pe perete folosind șuruburile incluse.



Informații suplimentare: Simboluri pentru receptor wireless

Alimentare electrică



Conexiune cu alte dispozitive tado°




Erori de dispozitiv



Cerere de căldură



i Când tado° solicită căldură, simbolul de solicitare de căldură fie va dispărea și va fi aprins continuu. Când este OPRIT, tado° nu solicită căldură.



Deschideți pentru a verifica:

Pasul 4: Conectați receptorul wireless

Pasul 5: Împerecheați receptorul wireless

Pasul 6: Configurare

4. Conectați receptorul wireless


⚡ Atenție! **OPRIȚI** alimentarea înainte de cablare!

i Utilizați întotdeauna dispozitivele de detenționare incluse și poziționați-le pe stratul exterior de izolație al cablului.


i Verificați întotdeauna **manualul centralei înainte de cablare**. Identificați interfața de control și verificați dacă este acceptată de tado°.

Pentru cablarea la actuatorul termic pentru încăperea/actuatorul termic pentru încălzirea în pardoseală, verificați manualul supapei. Configurația implicită prin Releu. Dacă receptorul wireless este conectat prin Releu, pasul 6. (configurare) poate fi omis.

Releu liber de potențial

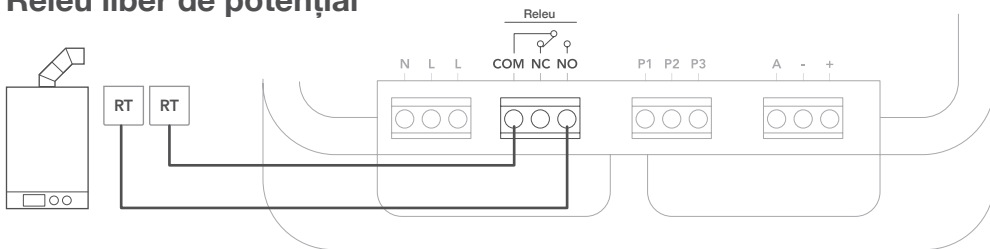


230V Relais

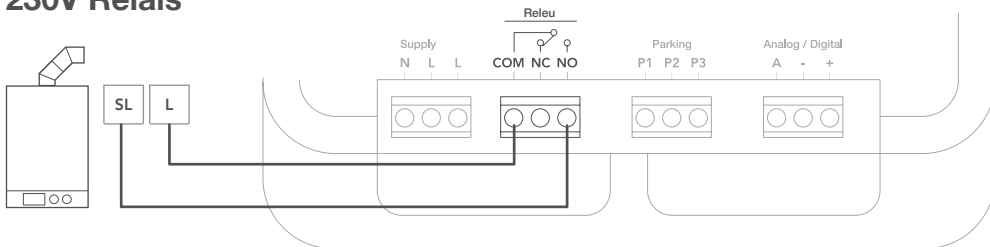

Producător	Interfața de control	Config. ID meniu	Controlul apei calde	terminale tado° COM NO
Diversi	Releu liber de potențial	R01	✗	RT RT
Diversi	230V Releu	R01	✗	L SL

i Etichete comune ale terminalelor de pe centrală.

Digital

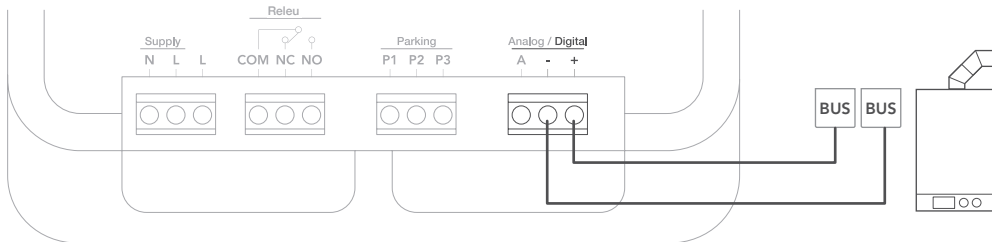

Producător	Interfața de control	Config. ID meniu	Controlul apei calde	terminale tado°	
				-	+
Diverși	Opentherm	D01	✓	OT(-)	OT(+)
Vaillant, Glowworm,	Vaillant-e-Bus *. **	D07	✓	eBUS(-)	eBUS(+)
Heatline, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	Vaillant-e-Bus* (with VRC 430/470)	D05	✗	eBUS(-)	eBUS(+)
Junkers, Worcester, e.l.m. leblanc, Bosch	HT-Bus**	D17	✓	B	B
Buderus, Nefit, Sieger, Bosch	EMS-Bus**	D31	✓	EMS (1)	EMS (2)
	EMS+ Bus	D27	✗	EMS (1)	EMS (2)
	UBA-Bus	D24	✓	3	4
Chaffoteaux, Ariston	Chaffoteaux Ebus/BridgeNet	D57	✓	T	B
Elco, Brötje, Atlantic, Chappee, Baxi, BaxiRoca	BS-Bus	D62	✓	CL-	CL+
Wolf	Wolf-eBus	D45	✓	eBus(1)	eBus(2)
Viessmann	KM-Bus***	D37	✗	KM-Bus	KM-Bus


*Modulul de traducere VR33 OpenTherm (în Țările de Jos) ar trebui eliminat.

**Compatibil doar cu un circuit de încălzire. Orice controler montat existent ar trebui eliminat.

***Este necesară o configurație specială la centrală pentru interfața KM-Bus, vezi tabelul de pe pagina din spate.

i Etichete comune ale terminalelor de pe centrală.

Analog

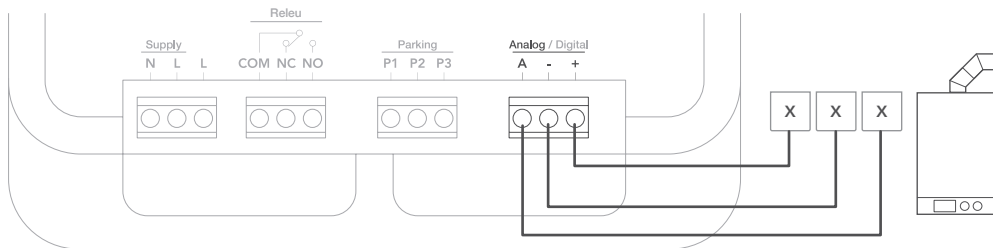


Producător	Interfața de control	Config. ID menu	Controlul apei calde	terminale tado°		
				A	-	+
Junkers	Junkers 1-2-4 24V	A01	✗	2	4	1
Vaillant	Vaillant 7-8-9 24 V	A07	✗	7	9	8
Wolf	Wolf 1-2-3 24V	A08	✗	↓	0V	24V


i Etichete comune ale terminalelor de pe centrală.

5. Împerecheați receiverul wireless


A. Puneți capacul pe dispozitiv. Strângeți șurubul carcasei pentru a-l fixa.




B. Conectați cablul de alimentare și porniți din nou.(ON)



C. Așteptați 30s, apoi apăsați butonul timp de 3secunde pentru a începe împerecherea.




D. Solid on indicates successful pairing.




6. Configurație

i Utilizați senzorul de temperatură fără fir pentru a configura interfața receptorului wireless conform tabelor de mai sus (controlul apei calde și ID-ul meniului de configurare).


A. Apăsăți butonul timp de 3 secunde și eliberați.



B. Apăsăți din nou butonul timp de 3 secunde și eliberați.




C. Apăsăți din nou butonul timp de 3 secunde și eliberați.



D. Vă rugăm să așteptați până se încarcă meniul de



E. Apăsăți butonul când TS este afișat pentru a continua.



F. Apăsăți butonul când este afișat HC01 pentru a confirma.



G. Apăsăți butonul când EK este afișat pentru a continua.



H. Apăsăți butonul când EK este afișat pentru a continua.



I. Selectați ID-ul meniului de configurare conform tabelului.



J. Salvați configurația apăsând butonul.



Thermenkonfiguration NUR für Viessmann KM-Bus

Controler

Vitotronic 200 /300
(GW..., HO..., KW...,
KO...)

Parametrul sistemului de încălzire

90: Constanta de timp pentru calcularea temperaturii
exterioare reglate

A0: Telecomandă

b0: Temperatură ambientală

b2: Factorul de influență ambiental

b5: Logica pompei circuitului de încălzire

FA: Creșterea temperaturii setate pe tur

Setarea sistemului de incalzire

12

1(dacă 1 nu poate fi selectat, utilizați 2)

3

64(dacă 64 nu poate fi selectat, utilizați 31)

5(dacă 5 nu poate fi selectat, utilizați 1)

0

7. Testați sistemul

A. Reglați la temperatura maximă.



B. Așteptați 3 minute și verificați dacă încălzirea este PORNITĂ.



C. Opriti încălzirea din nou și verificați după 3 min.



D. Instalarea tado° este completă.



Aveți nevoie de ajutor?

Găsiți **manuale de instalare profesionale** suplimentare aici.



tado.com/professional-manuals

Ăsiți mai multe informații despre codurile de **eroare** în **Centrul nostru de ajutor**.



tado.com/support

Înregistrați-vă pe site-ul nostru **tado° Professional** pentru ajutor, sfaturi și mai multe informații.



tado.com/fachpartner

Obțineți consultanță de specialitate la linia noastră telefonică de urgență - instalare tado: **+44 20 3893 2159**

104535
VI

